




AE LAB CO., LTD.

721 Moo 5 Khongmai, Sampran, Nakhonprabem 73110

Tel: +66 430 86257 FAX: +66 430 86258

E-mail: support@aeonmed.co.th

ilac-MRA



Accreditation No. 130060

Test Report

Report No. R 10443/22 Rev 00

Page 1/1

QC Request No. : 1362/22	Sample No. : 1362/22-4/6
Customer : Aeonmed Co., LTD 721 Moo 5 Khongmai, Sampran, Nakhonprabem 73110 Tel: +66 4389 5597 Fax : E-mail : Support@aeonmed.co.th	Sample Name : Dialysis Water (น้ำ RO, 03-010) Lot No./Mfg. by บริษัท อีคอนเมด จำกัด Mfd. : 10/10/2022 Exp. : Description : Clear, Colorless Solution
Received Date : 10/10/2022	Analytical Date : 12/10/2022
Reported Date : 17/10/2022	

Result

Test Item	Result	Test Method
Bacterial Endotoxin Test	0.0557 EU/mL	LAL (BIB) Kinetic Turbidimetric

Reference

USP 43-NF 38, 2020

คณะกรรมการพิจารณาผลการตรวจวิเคราะห์
 ๑. ตั้งชื่อ..... ประธานกรรมการ
 ๒. ตั้งชื่อ..... กรรมการ
 ๓. ตั้งชื่อ..... กรรมการ

Maximum allowable Level

	Dialysis Water	Haemodialysis Concentrates
Endotoxin	< 0.25 EU/mL	< 0.50 EU/mL
Total aerobic microbial	< 100 CFU/mL	< 100 CFU/mL

Remark: AE Lab guarantees the analytical result only the samples that have been sent for testing in laboratories.

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the AE Lab Co., Ltd.

Reported by (Miss Piyanan Saekow) Technical Manager	Approved by (Miss Manusrit Oupaichit) Quality Manager
Date 17/10/22	Date 17/10/22



AE LAB CO., LTD.

721 Moo 5 Khongmai, Sampran, Nakhonprahom 73110

Tel. +66 3432 6925-7, FAX +66 3432 6929

E-mail : info@aeonmed.co.th



Accreditation No. 130083

Test Report

Report No. R 0067/23 Rev 00

Page 1 / 1

QC Request No. : 0003/23	Sample No. : 0063-23-5-6	
Customer : Aeonmed Co., Ltd 721 Moo 5 Khongmai, Sampran, Nakhonprahom 73110 Tel. +66 3432 6925-7, Fax. +66 3432 6929 E-mail : Support@aeonmed.co.th	Sample Name : Dialysis Water (03-011) Lot No. Mfg. by: บริษัทน้ำอ็อกคอมเมด จำกัด Mfd. : 03/01/2023 Exp. : - Description : Clear, Colorless Solution	
Received Date : 05/01/2023	Analytical Date : 05/01/2023	Reported Date : 07/01/2023

Result

Test Item	Result	Test Method
Bacterial Endotoxin Test	< 0.0100 EU/ml.	LAL (011) Kinetic Turbidimetric

Reference

: USP 43-NF 38, 2020

Maximum allowable Level

	Dialysis Water	Haemodialysis Concentrates
Endotoxin	< 0.25 EU/ml.	< 0.50 EU/mL
Total aerobic microbial	< 100 CFU/mL	< 100 CFU/mL

Remark: AE Lab has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

AE Lab guaranties the analytical result only the samples that have been sent for testing in laboratories.

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the AE Lab Co., Ltd.

Reported by		Approved by	
	Technical Manager		Quality Manager
Date	05/01/2023	Date	07/01/2023

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 ๑.ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 ๒.ลงชื่อ.....กรรมการ
 ๓.ลงชื่อ.....กรรมการ



AE LAB CO., LTD.

721 Moo 5 Khlongmai Samran, Bangkok 10110

Tel : +66 242 900 1111 Fax : +66 242 9020

www.aelab.co.th

Test Report

Report No. R 9171/22 Rev 00

Page 1/1

QC Request No : 0184/22	Sample No : 1184/22-1.2
Customer : Acornmed Co., Ltd. 721 Moo 5 Khlongmai Samran, Nakhonpathom 73110	Sample Name : Dialysis Water 101 R.O. 03-010 (M) Lot No. Mfg. by : บริษัท อีเคอเมด จำกัด Mfd. : 08/09/2022
Tel : +66 25-819-3109 Fax : -	Exp. : -
E-mail : Support@acornmed.co.th	Description : Clear, Colorless Solution
Received Date : 08/09/2022	Analytical Date : 08/09/2022
	Reported Date : 12/09/2022

Result

Test Item	Result	Test Method
Total aerobic microbial count	< 10 CFU/mL	Pour Plate Method (Tryptic Soy Agar)

Reference

: Dialysis Water according to the ISO 23500-5:2019 (E)

Maximum allowable Level	Dialysis Water	Haemodialysis Concentrates
Endotoxin	< 0.25 EU/mL	< 0.50 EU/mL
Total aerobic microbial	< 100 CFU/mL	< 100 CFU/mL

Remark: AE Lab guarantees the analytical result only the samples that have been sent for testing in laboratories.

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the AE Lab Co., Ltd.

Reported by (Miss Piyanan Sackowit) Technical Manager	Approved by (Miss Manusnit Oupaichit) Quality Manager
Date 12/09/22	

๑.ส่งชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒.ส่งชื่อ.....กรรมการ

๓.ส่งชื่อ.....กรรมการ



Test Report

Report No. R 10331-22 Rev.00

Page 1/1

QC Request No. : 862/22	Sample No. : 1362-22-2/6
Customer : Aeonmed Co., Ltd. 723 Moo 5 Khongmuai, Sampran, Nakonprachin 33110	Sample Name : Dialysis Water (D.R.O. (03-011)) Lot No. Mfg. by : บริษัท อีออนเมดิคอล จำกัด Mfd : 10/10/2022
Tel. : 06-95-810-3109 Fax. : - E-mail : Support@aeonmed.co.th	Exp. : - Description : Clear, Colorless Solution
Received Date : 10/10/2022	Analytical Date : 12/10/2022
Reported Date : 15/10/2022	

Result

Test Item	Result	Test Method
Total aerobic microbial count	< 10 CFU/ml	Pour Plate Method (Tryptic Soy Agar)

Reference


: Dialysis Water according to the ISO 23500-5:2019 (F)

Maximum allowable Level

	Dialysis Water	Haemodialysis Concentrates
Endotoxin	< 0.25 EU/ml	< 0.50 EU/mL
Total aerobic microbial	< 100 CFU/mL	< 100 CFU/mL

Remark: AE Lab guarantees the analytical result only the samples that have been sent for testing in laboratories.

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the AE Lab Co., Ltd.

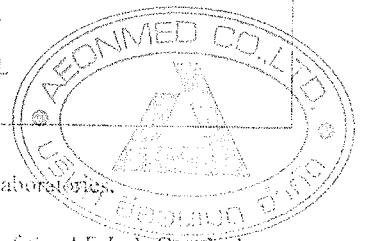

Reported by	 (Miss Piyaman Saekow) Technical Manager	Approved by	 (Miss Manusnit Oupaichit) Quality Manager
Date	10/10/22	Date	15/10/22

คณะกรรมการพิจารณาผลการตรวจวิเคราะห์ค่าไอเล็กทรอนิกส์

๑. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ..... กรรมการ



AE LAB CO., LTD.

72/1 Moo 5 Khongmai, Sampran, Nakhonprathom 73110

Tel. +66 95-819-3109 Fax. -

E-mail : support@aeonmed.co.th

Test Report

Report No. R 11146/22 Rev 00

Page 1/1

QC Request No. : 1462/22	Sample No. : 1462/22-2/6	
Customer : Aeonmed Co., Ltd. 72/1 Moo 5 Khongmai, Sampran, Nakhonprathom 73110 Tel.+66 95-819-3109 Fax. - E-mail : Support@aeonmed.co.th	Sample Name : Dialysis Water น้ำ R.O. (03-011) Lot No./Mfg. by : บริษัท อีออนเมด จำกัด Mfd. : 03/11/2022 Exp. : - Description : Clear, Colorless Solution	
Received Date : 03/11/2022	Analytical Date : 03/11/2022	Reported Date : 07/11/2022

Result

Test Item	Result	Test Method
Total aerobic microbial count	< 10 CFU/mL	Pour Plate Method (Tryptic Soy Agar)


Reference

: Dialysis Water according to the ISO 23500-5:2019 (E)

คณะกรรมการพิจารณาผลการตรวจวิเคราะห์อิมูนิตีส์
 ๑.ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 ๒.ลงชื่อ.....กรรมการ
 ๓.ลงชื่อ.....กรรมการ

Maximum allowable Level

	Dialysis Water	Haemodialysis Concentrates
Endotoxin	< 0.25 EU/mL	< 0.50 EU/mL
Total aerobic microbial	< 100 CFU/mL	< 100 CFU/mL

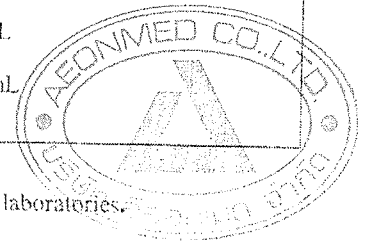

Remark: AE Lab guaranties the analytical result only the samples that have been sent for testing in laboratories.

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the AE Lab Co., Ltd.

Reported by (Miss Piyanan Saeow) Technical Manager	Approved by (Miss Manusnit Oupaichit) Quality Manager
Date 07/11/2022	Date 07/11/2022



AE LAB CO., LTD.

121 Moo 5 Khongnai, Sampran, Nakonprathom 73110

Tel. : +66 3432 6925-7, FAX : +66 3432 6929

E-mail : support@aeonmed.co.th

Test Report

Report No. R 12319/22 Rev 00

Page 1 / 1

QC Request No. : 1607/22	Sample No. : 1607/22-2.6
Customer : Aeonmed Co., Ltd. 721 Moo 5 Khongnai, Sampran, Nakonprathom 73110	Sample Name : Dialysis Water (น้ำ RO 03-011) Lot No./Mfg by: บริษัท อีออนเมด จำกัด Mfd. : 01/12/2022
Tel. +66 3432 6925-7, Fax. +66 3432 6929	Exp. : -
E-mail : Support@aeonmed.co.th	Description : Clear, Colorless Solution
Received Date : 01/12/2022	Analytical Date : 01/12/2022
	Reported Date : 06/12/2022

Result

Test Item	Result	Test Method
Total aerobic microbial count	< 10 CFU/mL	Pour Plate Method (Tryptic Soy Agar)


Reference

: Dialysis Water according to the ISO 23500-5:2019 (E)

Maximum allowable Level	Dialysis Water	Haemodialysis Concentrates
Endotoxin	< 0.25 EU/mL	< 0.50 EU/mL
Total aerobic microbial	< 100 CFU/mL	< 100 CFU/mL

Remark: AE Lab guaranties the analytical result only the samples that have been sent for testing in laboratories.

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the AE Lab Co., Ltd.

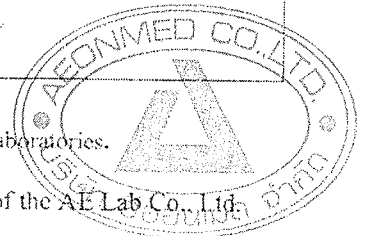

Jana

Jana

Reported by	 Technical Manager	Approved by	 Quality Manager
Date	21/12/22	Date	29/12/22

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 ๑. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
 ๒. ลงชื่อ..... กรรมการ
 ๓. ลงชื่อ..... กรรมการ



AE LAB CO., LTD.

Plot 1 Moo 5 Khongmal Sampran, Nakhonprabom 73110

Tel: +66 432 6925-7, Fax: +66 432 6929

E-mail: ae@aeonmed.co.th

Test Report

Report No. R 0021/23 Rev 00

Page 1/1

QC Request No. : 0003/23	Sample No. : 0003/23-26
Customer : Aeonmed Co., Ltd. 72/1 Moo 5 Khongmal Sampran, Nakhonprabom 73110	Sample Name : Dialysis Water (05-011) Lot No./Mfg. by: บริษัท อีออนเมด จำกัด Mfd. : 03/01/2023
Tel: +66 3432 6925-7, Fax: +66 3432 6929	Exp. : -
E-mail : Support@aeonmed.co.th	Description : Clear, Colorless Solution
Received Date : 03/01/2023	Analytical Date : 04/01/2023
Reported Date : 07/01/2023	


Result

Test Item	Result	Test Method
Total aerobic microbial count	< 10 CFU/mL	Pour Plate Method (Tryptic Soy Agar)

Reference

: Dialysis Water according to the ISO 23500-5:2019 (E)

Maximum allowable Level	Dialysis Water	Haemodialysis Concentrates
Endotoxin	< 0.25 EU/mL	< 0.50 EU/mL
Total aerobic microbial	< 100 CFU/mL	< 100 CFU/mL

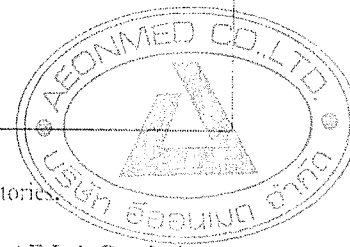

Remark: AE Lab guaranties the analytical result only the samples that have been sent for testing in laboratories.


This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the AE Lab Co., Ltd.

Signature

Signature

Reported by	 Technical Manager	Approved by	 Quality Manager
Date		Date	

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 ๑.ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 ๒.ลงชื่อ.....กรรมการ
 ๓.ลงชื่อ.....กรรมการ



AE LAB CO., LTD.

721 Moo 5 Khongnua, Sampran,

Nakonprachin 73119

Tel: +66 3432 6925-7, Fax: +66 3432 6929

Test Report

Report No. RI204/23 Rev 00

Page 1 / 1

QC Request No. : 0104/23	Sample No. : 0164/23-1/3
Customer : Accumed Co., Ltd. 721 Moo 5 Khongnua, Sampran, Nakonprachin 73119	Sample Name : Dialysis Water (05-010) Lot No. Mfg. by: บริษัทบีบีเอทีเมด จำกัด Mfd. : 06/02/2023
Tel: +66 3432 6925-7, Fax: +66 3432 6929	Exp. : -
E-mail : Support@accumed.co.th	Description : Clear, Colorless Solution
Received Date : 06/02/2023	Analytical Date : 08/02/2023
Reported Date : 11/02/2023	

Result

Test Item	Result	Test Method
Total aerobic microbial count	< 10 CFU/ml.	Pour Plate Method (Tryptic Soy Agar)

Reference


: Dialysis Water according to the ISO 23500-5:2019 (E)



Maximum allowable Level

	Dialysis Water	Haemodialysis Concentrates
Endotoxin	< 0.25 EU/ml.	< 0.50 EU/ml.
Total aerobic microbial	< 100 CFU/ml.	< 100 CFU/ml.

Remark: AE Lab guarantees the analytical result only the samples that have been sent for testing in laboratories.

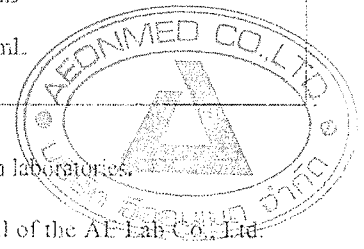This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the AE Lab Co., Ltd.



Reported by	 Technical Manager	Approved by	 Quality Manager
Date	08/02/2023	Date	11/02/2023

คณะกรรมการพิจารณาผลการตรวจวิเคราะห์เลือกทรอนิกส์
 ๑. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
 ๒. ลงชื่อ..... กรรมการ
 ๓. ลงชื่อ..... กรรมการ




AE LAB CO., LTD.

72/1 Moo 5 Khongmai, Sampran, Nakhonprathom, 73110

Tel. +66 3432 6925-7 Fax. +66 3432 6929

E-mail: info@aeonmed.co.th



Accreditation No. 110062

Test Report

Report No. R1927/23 Rev 00

Page 1 / 1

QC Request No. :0255/23	Sample No. :0255/23-34
Customer : Aeonmed Co., Ltd. 72/1 Moo 5 Khongmai, Sampran, Nakhonprathom 73110	Sample Name : HAEMO-B (Haemodialysis Concentrates) Lot No. Mfg. by: HB01 2502-0125 Mfg. : 23/02/2023 Exp. : 23/02/2025
Tel. +66 3432 6925-7, Fax. +66 3432 6929 E-mail : Support@aeonmed.co.th	Description : Clear, Colorless Solution
Received Date : 23/02/2023	Analytical Date : 24/02/2023
Reported Date : 27/02/2023	

Result

Test Item	Result	Test Method
Bacterial Endotoxin Test	< 0.5000 EU/mL	LAL 0010 Kinetic Turbidimetric

Reference

: USP 43-NF 38, 2020


Maximum allowable Level

	Dialysis Water	Haemodialysis Concentrates
Endotoxin	< 0.25 EU/mL	< 0.50 EU/mL
Total aerobic microbial	< 100 CFU/mL	< 100 CFU/mL

Remark: AE Lab has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

AE Lab guarantees the analytical result only the samples that have been sent for testing in laboratories.

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the AE Lab Co., Ltd.

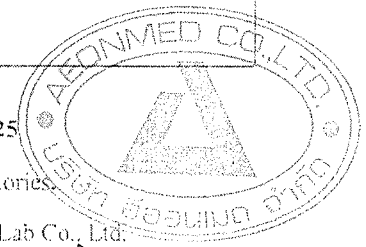

Jan

Jan

Reported by	 Technical Manager	Approved by	 Quality Manager
Date	27/02/2023	Date	27/02/2023

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 ๑.ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 ๒.ลงชื่อ.....กรรมการ
 ๓.ลงชื่อ.....กรรมการ




AE LAB CO., LTD.

27 Moo 5 Khongmuang Sanpran, Nakhonprathom 73110

Tel. +66 3432 6925-7, FAX +66 3432 6929

E-mail: info@aeonmed.co.th



Accreditation No. 1300-02

Test Report

Report No. RI931/23 Rev 00

Page 1 / 1

QC Request No. : 0256/23	Sample No. : 0256-23-518	
Customer : Aeonmed Co., Ltd 72/1 Moo 5 Khongmuang, Sanpran, Nakhonprathom 73110 Tel. +66 3432 6925-7, Fax. +66 3432 6929 E-mail : Support@aeonmed.co.th	Sample Name : HAEMO-B (Haemodialysis Concentrates) Lot No./Mfg. by: HB01 2302-0125 Mfd. : 25/02/2023 Exp. : 23/02/2025 Description : Clear, Colorless Solution	
Received Date : 23/02/2023	Analytical Date : 23/02/2023	Reported Date : 27/02/2023

Result

Test Item	Result	Test Method
Total aerobic microbial count	< 10 CFU/mL	Pour Plate Method (Tryptic Soy Agar)

Reference



USP 43-NF 38, 2020

Maximum allowable Level	Dialysis Water	Haemodialysis Concentrates
	Endotoxin	< 0.25 EU/mL
Total aerobic microbial	< 100 CFU/mL	< 100 CFU/mL

Remark: AE Lab has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025

AE Lab guarantees the analytical result only the samples that have been sent for testing in laboratories.

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the AE Lab Co., Ltd.

Reported by	 Technical Manager	Approved by	 Quality Manager
Date	27/02/2023	Date	27/02/2023

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ..... กรรมการ

๓. ลงชื่อ..... กรรมการ



AEON MEDICAL LTD

บริษัท อีออนเมดิคอล จำกัด

111 หมู่ 10 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 23110 โทร. 075-511111
111 หมู่ 10 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 23110 โทร. 075-511111

AE6602056

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง รับรองการส่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพส่งมอบให้กับ Lot.

เรียน ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลนครปฐม

อ้างถึง ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่องประกวดราคาการซื้อผลิตภัณฑ์เข้มข้นสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

ด้วยโรงพยาบาลนครปฐม จะดำเนินการประกวดราคาการซื้อผลิตภัณฑ์เข้มข้นสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ในวันที่ 1 มีนาคม 2566

โดยเอกสารประกาศราคากลางที่ 337/2566 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ได้กล่าวถึงในรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะของน้ำยาไตเทียม ในส่วนของเงื่อนไข ข้อที่ 9.5 ไว้ว่า "มีใบรับรองมาตรฐานคุณภาพการผลิตทุก Lot หากพบว่าน้ำยามีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานหรือมีผลกระทบต่อผู้ป่วยทางโรงพยาบาล ขอสงวนสิทธิ์เบี่ยงเบนคุณภาพ"



ทั้งนี้ ทางบริษัทของขอพบพระคุณมีเป็นอย่างสูง ที่ทางโรงพยาบาลได้มอบความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัทขอชมอา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอัครา มาพะเนา)

ผู้อำนวยการ อีออนเมดิคอล จำกัด

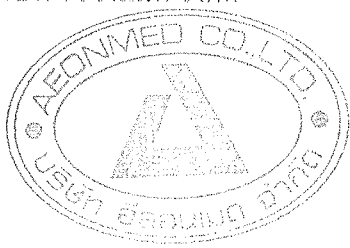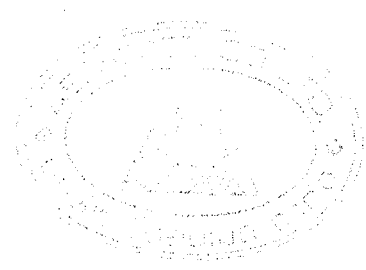


คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒.ลงชื่อ.....กรรมการ

๓.ลงชื่อ.....กรรมการ



AEONIMED CO., LTD.

บริษัท อีออนเมด จำกัด

111 หมู่ 11 ซอยสุขุมวิท 111 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02-262-2222 โทรสาร : 02-262-2222 E-mail : aeonimed@aeonimed.com

AE6602055

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง หนังสือยืนยันการส่งสินค้า

เรียน ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลนครปฐม

อ้างถึง ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่องประกวดราคาการซื้อผลิตภัณฑ์เข้มข้นสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

ด้วยโรงพยาบาลนครปฐม จะดำเนินการประกวดราคาการซื้อผลิตภัณฑ์เข้มข้นสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ในวันที่ 1 มีนาคม 2566

โดยเอกสารประกวดราคาเลขที่ 33/2566 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ได้กล่าวถึงในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของน้ำยาไตเทียม ในส่วนของเงื่อนไขการส่งมอบ ข้อที่ 9.2 ระบุว่า "การส่งสินค้าในแต่ละครั้งจะต้องส่งภายใน 5 วันทำการ หลังจากได้รับใบสั่งซื้อ และสามารถส่งได้มากกว่า 2 ครั้ง/สัปดาห์"


ทั้งนี้ บริษัทขอเรียนให้โรงพยาบาลทราบว่า บริษัทยินดีจัดส่งสินค้าได้ทุกวัน และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ที่ทางโรงพยาบาลได้มอบความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัทเสมอมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอัครา มาพะเนา)

ผู้อำนวยการ บริษัท อีออนเมด จำกัด

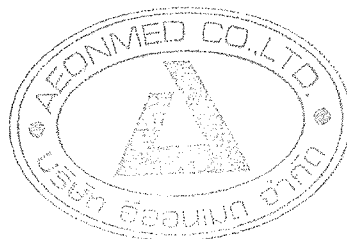

อัครา

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.ตั้งชื่อ..... ประธานกรรมการ

๒.ตั้งชื่อ..... กรรมการ

๓.ตั้งชื่อ..... กรรมการ



AEONIMED CO., LTD.

การแสดงผลตามเกณฑ์มาตรฐานหรือที่เกินมาตรฐานผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองแล้วไปใช้

Acid Concentrate is **AEONIMED** **K 2.0**
HAFMO-A **Ca 3.5**


The concentrate HAFMO-A is formulated to mix with FLEENOD to 1:1 (2:2) ratio and 3:775 part at 100-105% water quality standard. The nominal conductivity of the final diluted fluid is approximately of 14 μS/cm. Store at or below 30°C. Do not Freeze. Do not mix Bicarbonate Concentrate more than recommended ratio. Use water pH range of 6.5 to 8.5 above the lecturers.

The mixed solution will contain nominal concentration as below:

Content	g/L	After Dilution	mEq/L
Sodium Citrate	210.67	Sodium Ion (Na ⁺)	120.00
Potassium Citrate	3.22	Potassium Ion (K ⁺)	7.00
Calcium Chloride 2H ₂ O	9.00	Calcium Ion (Ca ²⁺)	3.50
Magnesium Chloride (H ₂ O)	2.56	Magnesium Ion (Mg ²⁺)	1.00
Glacial Acetic Acid	6.31	Chloride Ion (Cl ⁻)	100.50
Citric Acid Anhydrous	15.05	Acetate Ion (Acetate)	75.00
		Calcium	3.50
		Chloride	100.00

AEONIMED CO., LTD.

1305/2015 3010 17 501 21 2555
 1305/2015 3010 17 501 21 2555
 1305/2015 3010 17 501 21 2555
 1305/2015 3010 17 501 21 2555

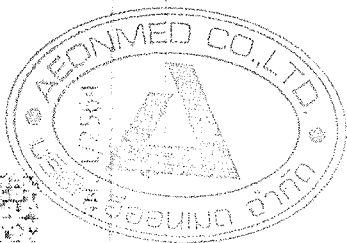

5.5L

ซึ่งมีค่าสารเคมีดังนี้

ซึ่งสารเคมีทั้งหมดนี้ มีค่าเป็นที่ยอมรับและปลอดภัย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์

www.aeonimed.com

1305/2015 3010 17 501 21 2555

คุณสมชาย วัฒนศิริ

ผู้จัดการ

บริษัท อีโอนิเมด จำกัด

1. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ


2. ลงชื่อ *gold spirit*.....กรรมการ

3. ลงชื่อ *นางสาว*.....กรรมการ





การแสดงผลงานภาพนารูหรือที่ขอตรวจสอบผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการแพทย์ที่ส่งไป

เมื่อ 10/05/2017



ขอแจ้งว่าเอกสารนี้เป็นเอกสารของบริษัท

เอกสารนี้เป็นเอกสารของบริษัท (expire date)
ใช้ก่อน (use before) วันที่ 4/5/17

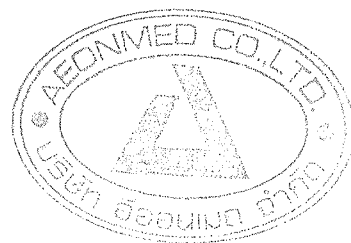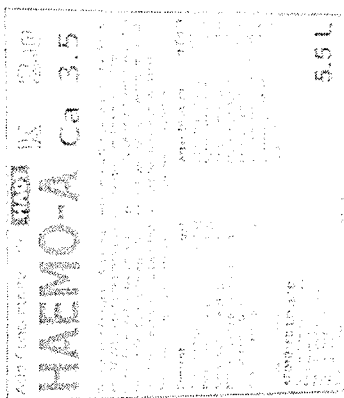

Handwritten signature or initials.

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

การเสลดจากอาการภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้แก่

ห้ามใช้ร่วมกับยาอื่น

Bicarbonate Concentrate **HAEMO-B**

For experimental treatment of metabolic acidosis. The only concentration with 100% bicarbonate. 2.75% w/v (27.5 g/l) of 100% bicarbonate. Standard potassium chloride. The only bicarbonate solution that has been approved by the FDA.

Do not use Bicarbonate Concentrate as a substitute for other fluids.


Expiry: 18 months from date of manufacture.

Notes:
 • Contains 2.75% w/v bicarbonate. 27.5 g/l.
 • Contains 0.1% w/v potassium chloride. 1.0 g/l.
 • Contains 0.1% w/v sodium chloride. 1.0 g/l.
 • Contains 0.1% w/v calcium chloride. 1.0 g/l.
 • Contains 0.1% w/v magnesium chloride. 1.0 g/l.

Content:
 100 ml Bicarbonate Concentrate (27.5 g/l) is equivalent to:
 100 ml of 2.75% w/v Bicarbonate Solution.

Warnings:
 Do not use Bicarbonate Concentrate as a substitute for other fluids.

AEON MED CO., LTD.

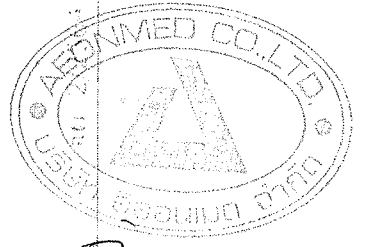

Jm.

คณะกรรมการพิจารณาการนำเข้าและการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 ๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 ๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
 ๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

ห้ามใช้ร่วมกับยาอื่น

ห้ามใช้ร่วมกับยาอื่น

ห้ามใช้ร่วมกับยาอื่น

ห้ามใช้ร่วมกับยาอื่น

ห้ามใช้ร่วมกับยาอื่น

ห้ามใช้ร่วมกับยาอื่น


ห้ามใช้ร่วมกับยาอื่น

ห้ามใช้ร่วมกับยาอื่น



การส่งจดหมายแนะนำการซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ผลิตและผู้จำหน่าย



บริษัท อีออน จำกัด



เอกสารนี้เป็นเอกสารของบริษัท อีออน จำกัด

เอกสารนี้เป็นเอกสารของบริษัท อีออน จำกัด (expire date) 4 ปี

เอกสารนี้เป็นเอกสารของบริษัท อีออน จำกัด 4 ปี

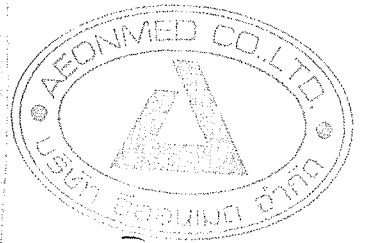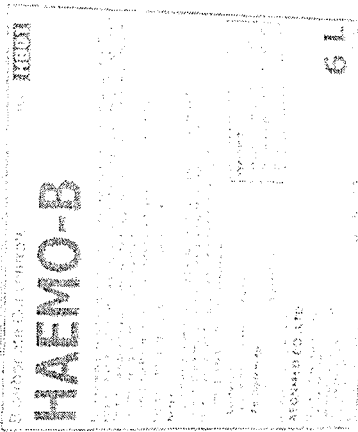

อ.ก.

- คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- ๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
- ๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
- ๓. ลงชื่อ.....กรรมการ



AEONIMED CO., LTD.
บริษัท อีออนเมด จำกัด

111 หมู่ 10 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นนทบุรี
โทร. 02-509-9999 โทรสาร 02-509-9998

4-20-0000

AE6602050

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง ทราบข้อเท็จจริงการส่งใบวิเคราะห์

เรียน ผู้บริหารการ โรงพยาบาลนครปฐม

อ้างถึง ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่องประกาศการซื้อผลิตภัณฑ์เข้มข้นสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

ด้วยโรงพยาบาลนครปฐม จะดำเนินการประกวดราคาการซื้อผลิตภัณฑ์เข้มข้นสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ใบรับที่ 1 มีนายน 2566 โดยออกสวประกาศราคาเลขที่ 33/2566 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ทางบริษัท อีออนเมด จำกัด ขอยืนยันว่าบริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งใบวิเคราะห์ผลึกซ์ (Certificate Of Analysis) ในน้ำยาไตเทียมทุก Lot. ที่มีการส่งสินค้าให้ทางโรงพยาบาล

ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ขอขานพระคุณเป็นอันสูง ที่ทางโรงพยาบาลได้มอบความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯเสมอมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอัครา มาพระนารี)
ผู้แทนบริษัท อีออนเมด จำกัด



วิภา


คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 ๑.ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 ๒.ลงชื่อ.....กรรมการ
 ๓.ลงชื่อ.....กรรมการ

The Federation of Thai Industries

8th Fl., Creative Technology Bldg. 21 Rang Anit Rd.
Tungmahavej, Sathorn, Bangkok 10110 Thailand

ใบรับรอง MIT

ใบรับรอง

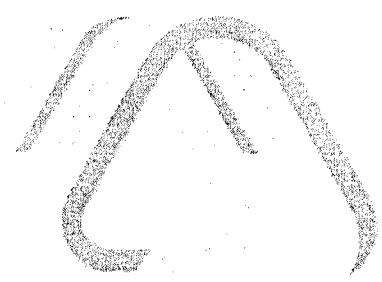

Made in Thailand

โดยหนังสือฉบับนี้
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอรับรองว่า

ผลิตภัณฑ์ ที่ตราด้วยใบนี้ part A

เป็น FACTORY (K20 C) 9.513 L


ผลิตโดย บริษัท อีออนเนต จำกัด

เลขที่ใบรับรอง MIT 98861021462


เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย จังทุกประการ

นางสาวเพ็ญรัตน์ เอกแสงกุล

(นางสาวเพ็ญรัตน์ เอกแสงกุล)
รองประธาน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

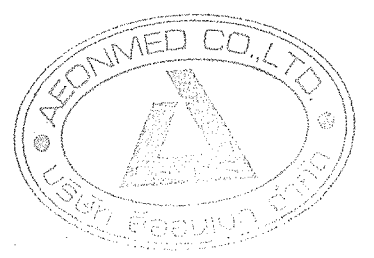

นางสาว

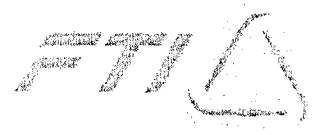


ใบนี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป (ฉบับนี้)
ใช้บังคับใช้แทนใบรับรองที่ออกโดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

www.mit.or.th

วันที่ออกใบนี้ ๐๙ / ๐๕ / ๒๕๖๖
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ / ๑๐ / ๒๕๖๖

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เลขที่ใบรับรอง MIT 98861021462

สามารถตรวจสอบใบรับรองที่
www.mit.fti.or.th




วันที่.....

The Federation of Thai Industries

ใบรับรอง MIT

เลขที่ใบรับรอง: 10120-FTI

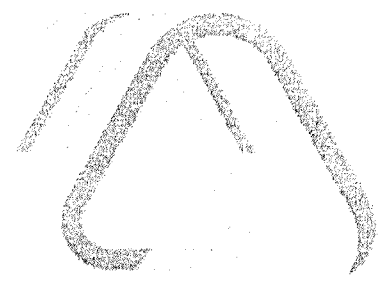

Made in Thailand

โดยหนังสือฉบับนี้
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอรับรองว่า

ผลิตภัณฑ์ น้ำยาซักล้าง (ผงซักฟอก)

ยี่ห้อ 54040 (K2.3 (S) 5 L)


ผลิตโดย บริษัท สยามบอนด์ จำกัด

เลขที่หนังสือขึ้นทะเบียน: 0105531021040


เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย จริงทุกประการ

Mrs. D.

(นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล)
รองประธาน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

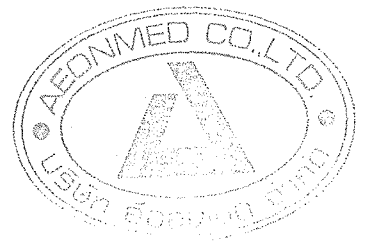

Jim

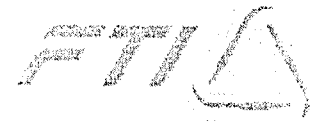


ใบรับรองนี้ใช้เพื่อแสดงหลักฐานการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ (ผลิตภัณฑ์) ของสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) เท่านั้น

วันที่ออกใบรับรอง: 10/10/2019
โดย: นายสมชาย ใจดี

สมชาย ใจดี
สมชาย ใจดี

สามารถตรวจสอบใบรับรองที่

www.mit.fti.or.th



สมชาย

8th Fl. Creative Technology Bldg. 2 Rangit Road
Thung Maha Mek, Sathon, Bangkok 10120 Thailand

ใบรับรอง MIT



Made in Thailand

โดยหนังสือฉบับนี้
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอรับรองว่า

ผลิตภัณฑ์ เป็นของแท้ 100%

รุ่น W-090 (ขนาด 2.5 ลิตร)


ผลิตโดย บริษัท อีออนเมด จำกัด

เลขทะเบียนใบอนุญาตนอก 0105551021246


เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย จริงทุกประการ

(Handwritten signature)

(นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล)
รองประธาน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

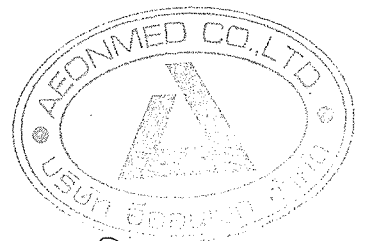

(Handwritten signature)

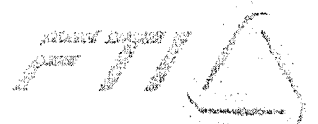

ใช้ใบรับรองนี้เพื่อตรวจสอบว่า ผลิตภัณฑ์ของ เรนเซิลของประเทศไทย (เออีเอ็ม)
ที่ซื้อได้มีคุณภาพตามที่ระบุไว้บนฉลากผลิตภัณฑ์ของเรนเซิลของประเทศไทย

สามารถตรวจสอบได้ที่ www.mit.fti.or.th

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ 10150

(Handwritten signature)

โปรดตรวจสอบใบรับรองที่
www.mit.fti.or.th




The Federation of Thai Industries

FTI Creative Technology Bldg 2 Nang Luang Rd.
Thung Mahavej Nok Sathorn Bangkok 10120 Thailand

ใบรับรอง MIT

The Federation of Thai Industries

FTI Creative Technology Bldg. 2 Nantong Rd.
Phnom Penh, Bangkok 10260 Thailand

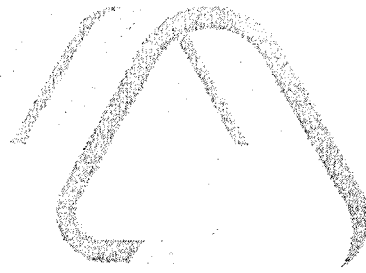

Made in Thailand

โดยหนังสือฉบับนี้
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอรับรองว่า

บริษัท เอนิเมด จำกัด ประเภท A

เลขที่ MA089 (15/0/01/35) E.L


พร้อมใบส.บ.บริษัท เอนิเมด จำกัด

ดำเนินการผลิตและจัดจำหน่าย

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย จริงทุกประการ

นางสาวเพรณี เอกแสงกุล

(นางสาวเพรณี เอกแสงกุล)
รองประธาน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

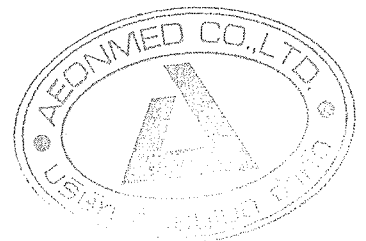

วิภา



ใบรับรองนี้ จะใช้ได้เฉพาะกรณีการตรวจสอบของหน่วยงาน (อ.ส.ท.)
โดยปกติใบนี้ใช้เพื่อประโยชน์ในการใช้สินค้าของตนเองที่ตน ก. จำกัด

โทร 02-655-1100 www.mit.fti.or.th

ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่มีการฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย

สงวนลิขสิทธิ์ © 2558

สงวนลิขสิทธิ์ © 2558

วิภา


สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
112/1118 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ
โปรดตรวจสอบใบรับรองที่
www.mit.fti.or.th



.....

The Federation of Thai Industries

USUSDO MIT

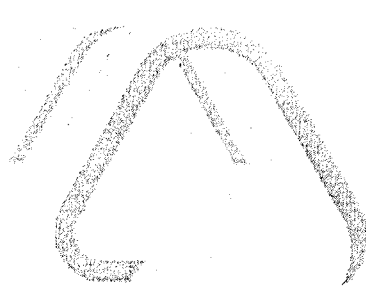


Made in Thailand

โดยหนังสือฉบับนี้
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอรับรองว่า

ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายภายใต้ชื่อ A
USUSDO (หรือชื่ออื่น) ซึ่ง
ผลิตโดย บริษัท อีออนเมด จำกัด
สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี


เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย จริงทุกประการ

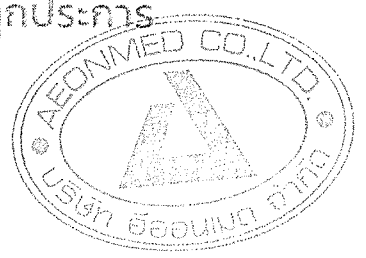

(Handwritten signature)

(นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล)
รองประธาน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

(Handwritten signature)

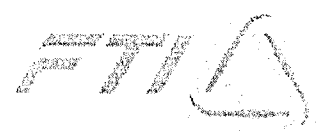

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอรับรองว่า ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย
สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี

www.fti.or.th

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอรับรองว่า ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย
สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี




www.mit.fti.or.th

5th Fl., Creative Technology Bldg., 21 Rangit Road,
Jong No. 1, Saiton, Bangkok 10220, Thailand

The Federation of Thai Industries

ไอทีเอสเอ็มไอ MIT

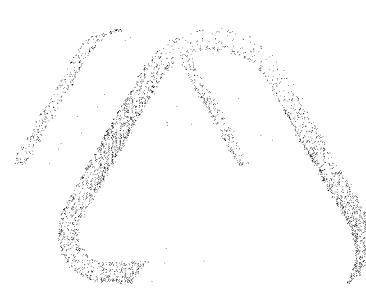

Made in Thailand

ไอทีเอสเอ็มไอ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอรับรองว่า


ผลิตภัณฑ์นี้ผลิตขึ้นโดย

บริษัท เออนิม จำกัด

เลขที่ ๑๕ หมู่ ๑๓ ซอยเทศบาล ตำบล

คลองเตย เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย อิงทุกประการ

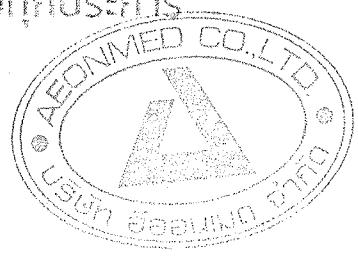

(Handwritten signature)

อทท.

(นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล)
รองประธาน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย



ขอสงวนสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรของผลิตภัณฑ์
และเครื่องหมายการค้าของบริษัท เออนิม จำกัด

โทร: ๐๒-๒๖๖-๖๖๖๖-๖๖๖๖ www.mit.fti.or.th

สำนักงานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เลขที่ ๑๕ หมู่ ๑๓ ซอยเทศบาล ตำบล

(Handwritten signature)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เลขที่ ๑๕ หมู่ ๑๓ ซอยเทศบาล ตำบล

โทร: ๐๒-๒๖๖-๖๖๖๖-๖๖๖๖
www.mit.fti.or.th



สำนักงานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เลขที่ ๑๕ หมู่ ๑๓ ซอยเทศบาล ตำบล

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่มีดอกเบี้ยที่สาขาเลขที่ 027835056

1. โปรดนำสมุดคู่มือฝากและบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่ต้องการ
Please bring your passbook and ID card or other identification documents when visiting the Bank.
2. โปรดเก็บสมุดคู่มือฝากไว้ในที่ปลอดภัย อย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น กรณีสูญหายแจ้งมายังได้ทุกสาขา หรือที่หมายเลข 02 111 1111 แล้วรีบแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่มือฝากใหม่ กรณีสมุดคู่มือฝากมีรายการเพิ่มเติมไปสมุดคู่มือฝากเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
Please keep the passbook in a secure place and do not be placed under any other person's custody. If it is lost or stolen, immediately notify at any branch or call 02 111 1111, and bring a police report of the lost passbook to account holding branch for issuing a new passbook. The full passbook can be renewed at any branch.
3. การถอนเงินจากสาขาสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
Only the account holder is allowed to make a withdrawal at any branch.
4. ยอดคงเหลือในสมุดคู่มือฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง โดยใช้เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ หรือที่สาขา
The account balance shown in the passbook will be deemed correct only if it is verified with the corresponding record kept by the Bank. The passbook should be updated once a month with Passbook Update Machines or at any branch.
5. การนับจำนวนเงินเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออกครึ่งปี ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปีปฏิทินที่เพิ่งปิดปีจริง
Interest for saving account is calculated on a daily balance basis according to the actual calendar year.
6. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชี และ/หรือคิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
An inactive account with a balance less than the amount specified by the Bank will be closed and/or service charge may be levied on the account as specified in the Bank's Tariff of Charges.
7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
The deposit amount is protected by the Deposit Protection Agency as prescribed by law.



Scan for Terms and Conditions

สำนักงาน รหัสสาขา 183
Office

บัญชีเลขที่ 025 - 1 - 19886 - 3
Account No.


สาขา ชีคอน บางแค

ชื่อบัญชี
Account Name


บริษัท อีออนเมต จำกัด



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

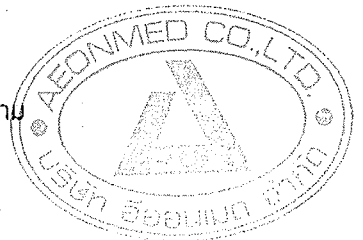

SA AA 6226582

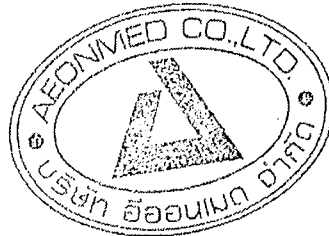

วิภาดา

Ad 115